

**Критерии выбора регуляторов перепада давления,
расхода и комбинированных регуляторов
(Фланцевое подключение)**



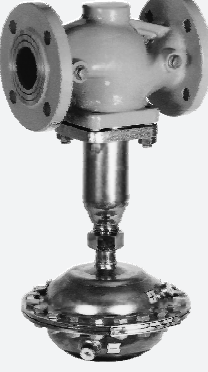
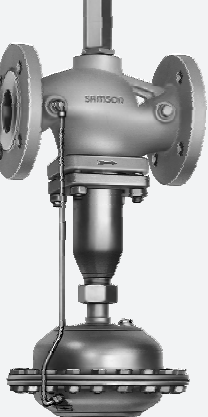
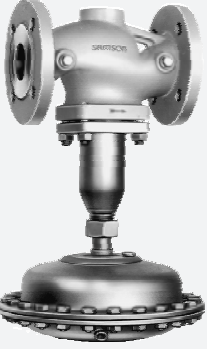
Регуляторы прямого действия

Перепада давления, расхода, комбинированные.

Критерии выбора · Лист 1

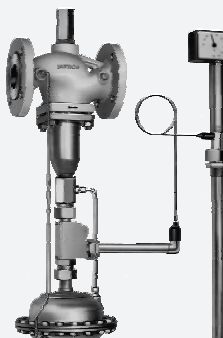
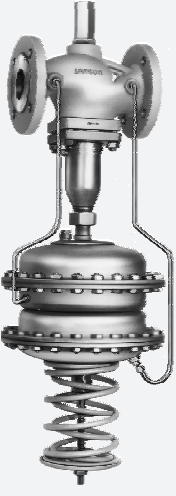
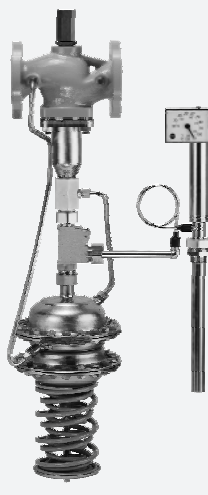
Вам требуется регулятор

SAMSON поставляет следующие приборы ...

Опытно-технологические установки	•	•	•	
Промышленные теплосети	•	•	•	
Обогрев, вентиляция, климат-контроль	o	o	o	
Теплоснабжение от ТЭЦ	o		o	
Прямые трубопроводы	o		o	
Обратные трубопроводы	o		o	
• очень хорошо подходит o хорошо подходит	Возможна легированная сталь	Возможна легированная сталь	Возможна легированная сталь	
	Регулирование перепада давления	Регулирование перепады давления (перепускной)	Регулировка расхода	
	 тип 42-24 см. Т 3003	 тип 42-20 см. Т 3007	 тип 42-36 см. Т 3015	
	 тип 42-28 см. Т 3003	 тип 42-25 см. Т 3007		
	Другие приборы: тип 42-14, тип 42-18 см. Т 3001	Другие приборы: тип 42-10, тип 42-15 см. Т 3005		

Критерии выбора · Лист 2

... с • Здесь Вы найдете лучший выбор

	o	o	o	o	
	o	o	o	o	
	•	•	•	•	•
	•				•
	o	•		•	
	Возможна легированная сталь				
	Регулировка перепада давления и расхода потока	Ограничение перепада давления и расхода	Регулировка темпера- туры и перепада дав- ления и/или расхода	Регулировка темпера- туры и перепада дав- ления и расхода	Регулировка темпера- туры, перепада дав- ления и расхода
					
	 тип 42-37 см. Т 3017	 тип 42-34 см. Т 3013	 тип 42-36 DoT см. Т 3019	 тип 42-36 E см. Т 3018	 тип 42-37 E см. Т 3018
	 тип 42-39 см. Т 3017	 тип 42-38 см. Т 3013	 тип 42-37 DoT см. Т 3019 Другие приборы: тип 42-14 DoT, 42-24 DoT, 42-28 DoT, 42-39 DoT см. Т 3019		 тип 42-39 E см. Т 3018



SAMSON AG · MESS- UND REGELTECHNIK
Weismüllerstraße 3 · D-60314 Frankfurt am Main
Telefon (0 69) 4 00 90 · Telefax (0 69) 4 00 95 07
Internet: <http://www.samson.de>

T 3000-1 RU

Va.